



DETALHE CAIXA SIFONADA
100x100x50

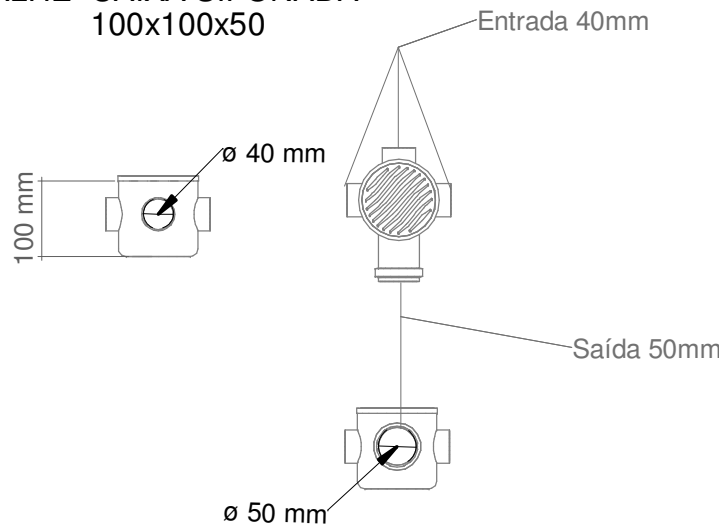


DET: CAIXA DE GORDURA COM CESTO

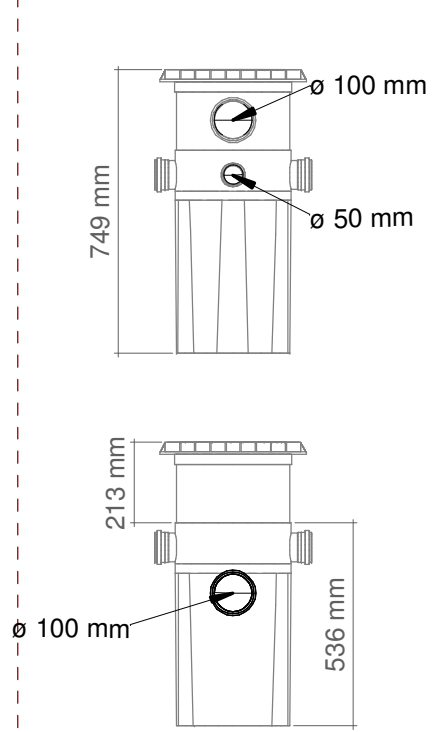

Anotações:
- Matéria-prima - Corpo: PVC e Tampa: ABS;
- Cor - Corpo: Cinza e Tampa: Preta;
- Diâmetros - 2 entradas de 75mm e 1 entrada de 50mm; - 1 saída de 100mm (Juntas de dupla atuação);
- Temperatura máxima: +45°C;
- Dimensões - Conforme Projeto;
- Pode ser utilizada em regiões com nível freático elevado;
- Contém cesta de limpeza com alça para auxiliar na retirada dos resíduos sólidos (gordura);
- Normas de Referência - NBR 8160.
Instalação:
- Para instalar a Caixa de Gordura de PVC, separe todas as peças e confira o conteúdo da embalagem. Ajuste o nível gratuito, conforme necessidade da instalação. Para as entradas que serão utilizadas, faça o recorte com serra copo. Monte as partes da caixa de gordura (anel gratório e porta-tampa) e faça a soldagem das partes com o Adesivo Plástico para PVC. Ligue os tubos na caixa: siga recomendações do fabricante para execução de juntas em instalações de esgoto. Junta dupla atuação, soldável ou com junta elástica. Encaixe a cesta de limpeza na caixa. Encaixe a Tampa Reforçada ao porta-tampa da caixa antes de concretar ao redor. Se necessário, utilize o prolongador para ajustar a profundidade.

DET: CAIXA DE INSPEÇÃO

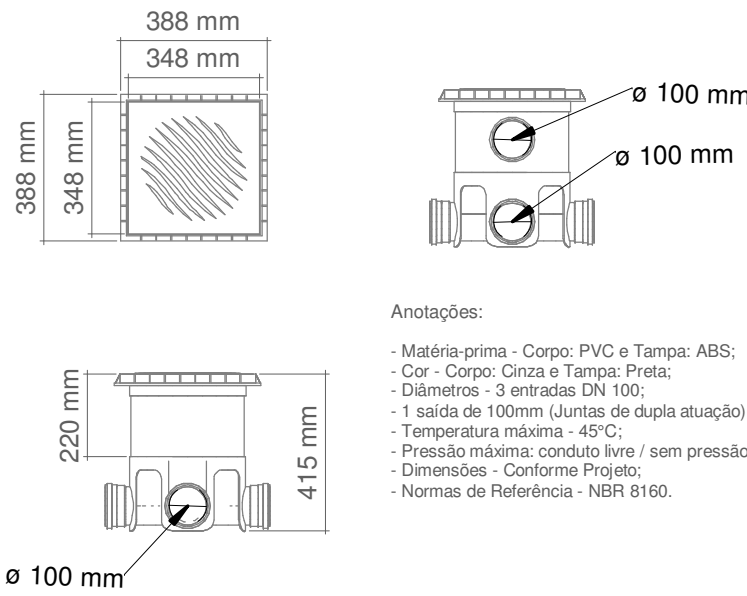

Anotações:
- Matéria-prima - Corpo: PVC e Tampa: ABS;
- Cor - Corpo: Cinza e Tampa: Preta;
- Diâmetros - 3 entradas DN 100;
- 1 saída de 100mm (Juntas de dupla atuação);
- Temperatura máxima: +45°C;
- Pressão máxima: conduto livre / sem pressão;
- Dimensões - Conforme Projeto;
- Normas de Referência - NBR 8160.


DECLIVIDADES MÍNIMAS
PARA TUBULAÇÕES DE ESGOTO

Ø 40mm	- 3%
Ø 50mm	- 3%
Ø 75mm	- 2%
Ø100mm	- 2%
Ø125mm	- 1.2%
Ø150mm	- 0.7%
Ø200mm	- 0.5%
Ø250mm	- 0.5%
Ø300mm	- 0.5%
Ø400mm	- 0.5%

SIGLAS


A.F. = ÁGUA FRIA
T.Q. = TUBO DE QUEDA
T.V. = TUBO DE VENTILAÇÃO
BA. = BARRILETE
R.G. = REGISTRO DE GAVETA
R.P. = REGISTRO DE PRESSÃO
R. ES. = REGISTRO DE ESFERA VS. SOLDÁVEL
C. S. = CAIXA SIFONADA
R. S. = RALO SECO
C. I. = CAIXA DE INSPEÇÃO E INTERLIGAÇÃO
C. A. = CAIXA DE AREIA
C. G. = CAIXA DE GORDURA

LAVATÓRIO DE BANCADA
ESCALA

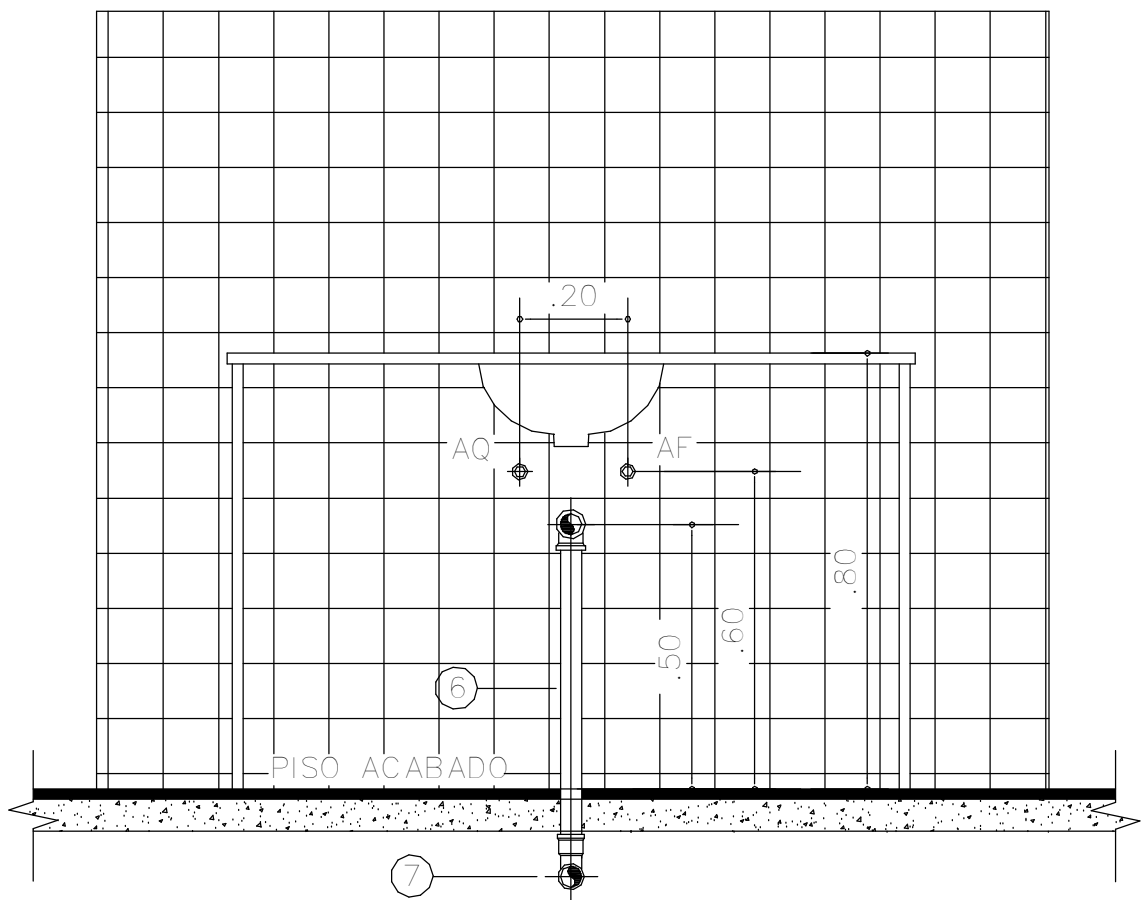


VISTA DE FRENTE

LEGENDA
ÁGUA FRIA E ESGOTO
1-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA Ø 20mmx1/2"
2-LIGAÇÃO FLEXÍVEL
3-VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO
4-SIFÃO PARA LAVATÓRIO 1x1.1/2"
5-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA Ø 40mmx1.1/2"
6-TUBO PVC PARA ESGOTO SECUNDÁRIO Ø 40mm
7-CURVA 90° PVC CURTA Ø 40mm
ÁGUA QUENTE
1-COTOVELO BRONZE BOLSAx BOLSA Ø 22mmx1/2" E
NIPLE DE BRONZE Ø1/2"

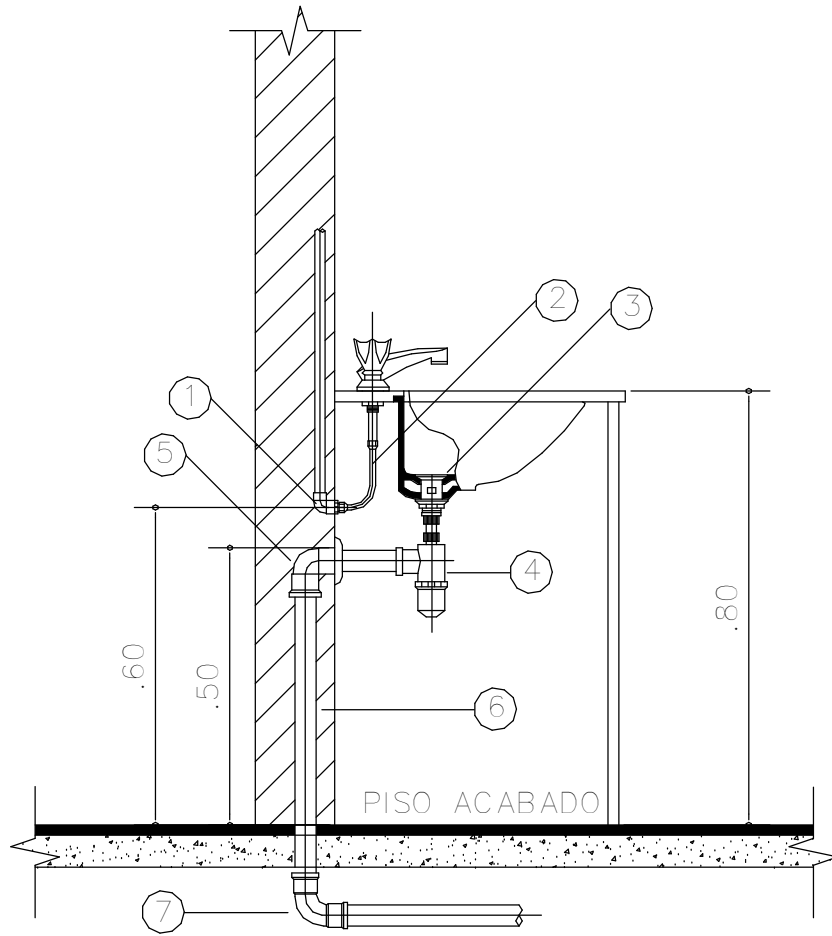


VISTA LATERAL

TANQUE
ESCALA

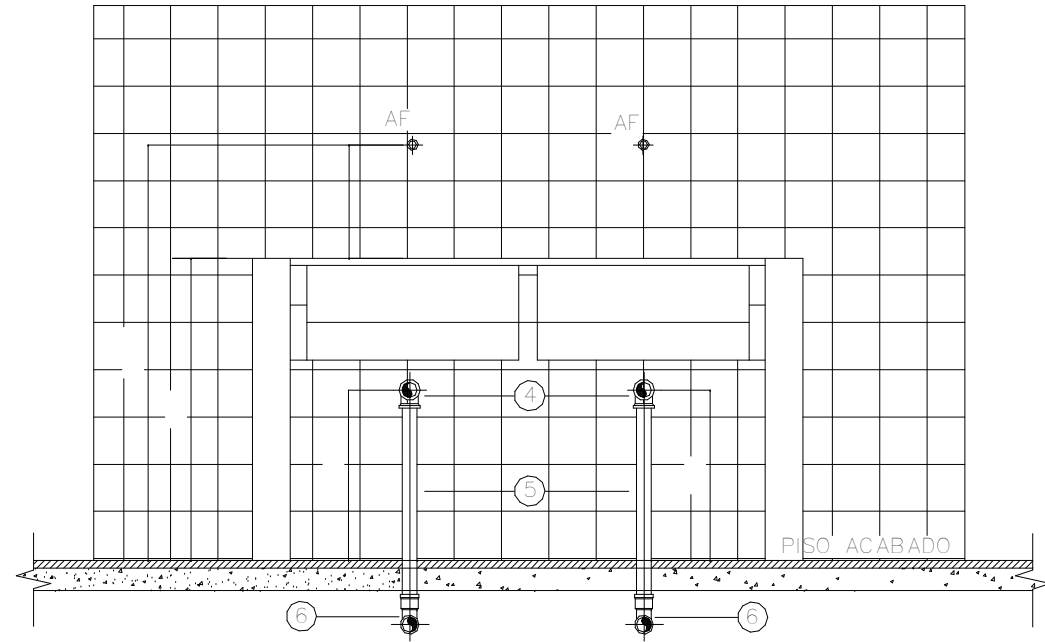


VISTA DE FRENTE

LEGENDA
ÁGUA FRIA E ESGOTO
1-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA Ø 20mmx1/2"
2-VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE
3-SIFÃO PARA TANQUE Ø 1.1/2"x1.1/2"
4-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA Ø40mmx1.1/2"
5-TUBO PVC PARA ESGOTO SECUNDÁRIO Ø 40mm
6-CURVA 90° PVC CURTA Ø 40mm

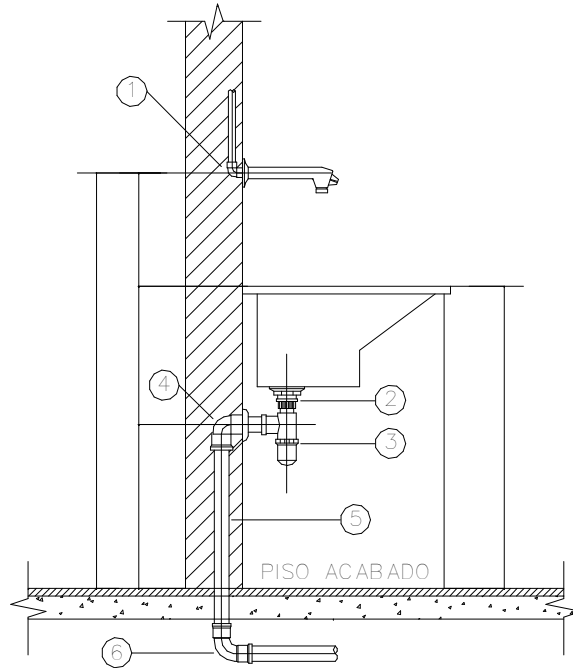


VISTA LATERAL

VASO SANITÁRIO COM CAIXA DUCHA MANUAL
ESCALA

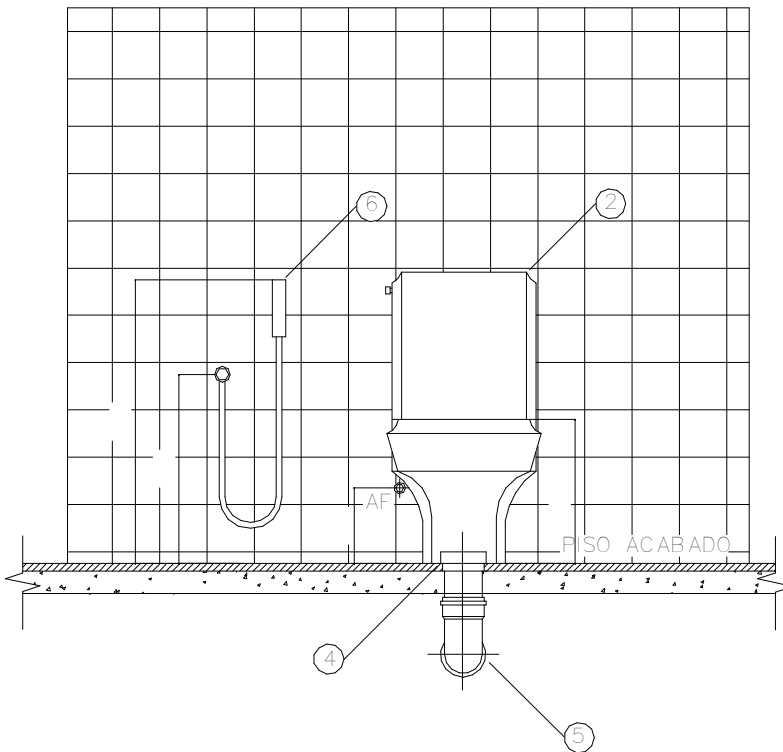


VISTA DE FRENTE

LEGENDA
ÁGUA FRIA E ESGOTO
1-JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA Ø 20mmx1/2"
2-LIGAÇÃO FLEXÍVEL
3-CAIXA DE DESCARGA
4-LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO Ø 10mm
5-CURVA 90° PVC CURTA Ø 100mm
6-DUCHA MANUAL

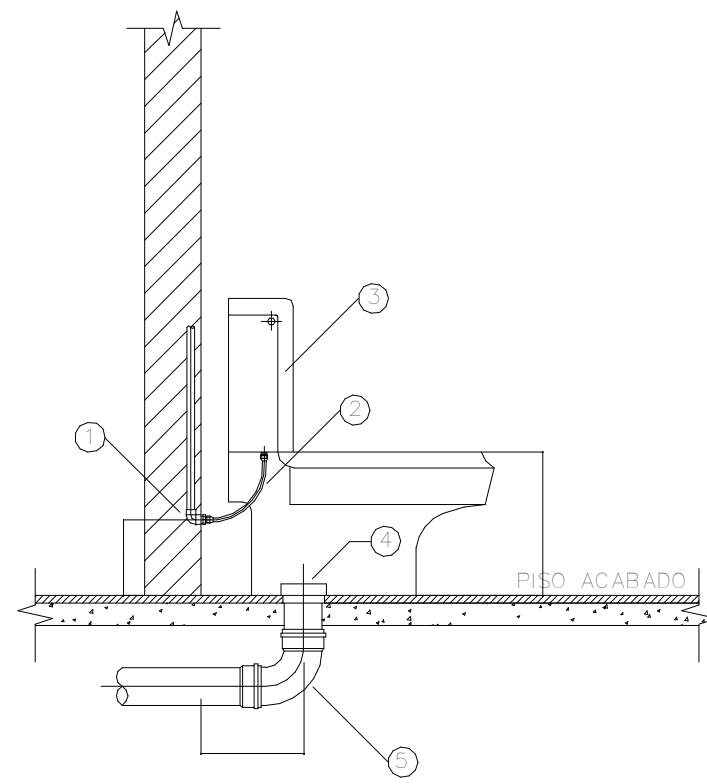

VISTA LATERAL

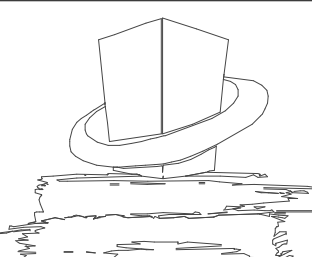 ESSOL ENGENHARIA Projetos de Engenharia e Sondagem em Solos Av. Getúlio Vargas, 6130, Loja 2 Bairro Santa Bárbara - João Monlevade / MG		
Projeto Hidrossanitário	Uso: Residencial	Elementos da Prancha:
Endereço: RUA ALEXANDRINO ANSELMO MARTINS, BAIRRO MORADA DOS HERÓIS - NOVA ERA/MG RUA OLÍMPIO GOMES DA SILVA, BAIRRO DA ESTAÇÃO - NOVA ERA/MG	Proprietário: Prefeitura Municipal de Nova Era Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	Detalhes executivos do sistema de instalação hidráulica e Sanitária, vistas isométricas e quantitativos
Resp. Técnico: RAFAEL VITAL JANUZZI CREA: 160.585-D/MG		
Data: 04/11/2019	Desenho: 027.19	Folha: F.04 / 05